



標準断面図

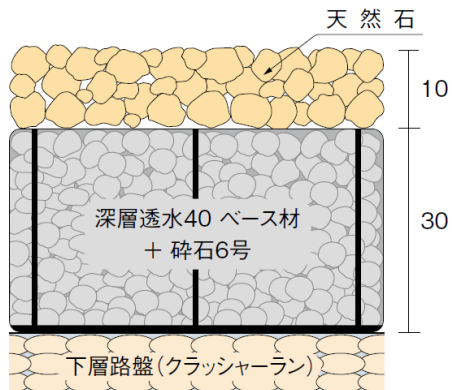

原物サンプル

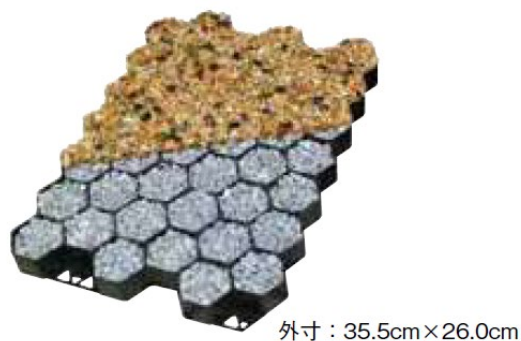

試験成績表

試験項目		測定値	条件
曲げ強さ (N/mm ²)		3.0~10.0	JIS A5371付属書2準拠 規格値3.0N/mm ² 社団法人日本道路建設業協会 道路試験所
透水性 (cm/sec)		2.55×10 ⁻¹ ※1	透水アスファルト混合物の室内透水試験 (定水位) 社団法人日本道路建設業協会 道路試験所
すべり抵抗値 (BPN)	乾燥状態	87~	英国式ポータブルスキッドレジスタンスステスターによる測定 自社試験
	湿潤状態	35~	
すべり抵抗値 (C.S.R.)		0.60~0.75	滑り試験機 (O-Y・PSM) による測定 一般財団法人全国タイル検査・技術協会

※1 代表値であり保証値ではありません。