


標準断面図



現物サンプル

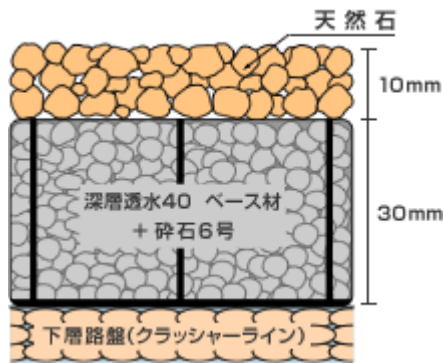

外寸：35.5cm × 26.0cm

耐剥離摩耗性試験（ラベリング試験）

試験項目		測定値	条件
曲げ強さ N/mm ² (kgf/cm ²)		4.67 (47.6)	JIS A5371付属書2準拠 規格値 3.0N/mm ² 社団法人日本道路建設業協会 道路試験所
透水性 (cm/sec)		2.55×10 ⁻¹	透水アスファルト混合物の室内透水試験（定水位） 社団法人日本道路建設業協会 道路試験所
すべり抵抗値 (BPN)	乾燥	92	英国式ポータブルスキッドレジスタンステスターによる測定 自社試験
	湿潤	40	
すべり抵抗値 (C.S.R.)		0.69	滑り試験機 (O-Y-PSM) による測定 一般財団法人全国タイル検査・技術協会

UR-504で仕上げた場合の結果