


標準断面図



※ペイブストーン施工部分

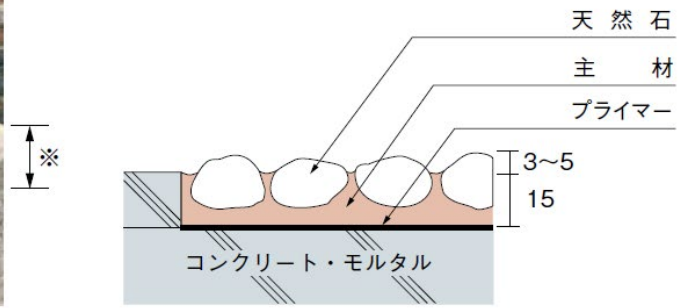

試験成績表

試験項目		測定値	条件
付着強さ (N/mm ²)	標準時	1.0~2.0	(20℃、65%) × 7日、気乾養生
	低温時	0.7~1.5	5℃ × 7日、気乾養生
	浸水時	0.7~1.5	(20℃、65%) × 7日、気乾養生 20℃水中 × 24時間
耐ひび割れ性		異常なし	風速 3 m/s × 6時間
耐凍結融解性		ひび割れ、浮きがない	-18℃ × 3.5時間 + 50℃ × 1.5時間 50サイクル
曲げ強さ (N/mm ²)		4.0~10.0	(20℃、65%) × 7日 JIS R 5201準拠
圧縮強さ (N/mm ²)		10.0~30.0	(20℃、65%) × 7日 JIS R 5201準拠
すべり抵抗値 (BPN)	乾燥状態	87~	英国式ポータブルスキッドレジスタンステスターによる測定
	湿潤状態	35~	
すべり抵抗値 (C.S.R.)		0.60~0.75	滑り試験機 (O-Y・PSM) による測定 一般財団法人全国タイル検査・技術協会

すべり抵抗値 (C.S.R.) 以外は自社試験